Energiatilojen avainjärjestelmä

Vantaan Energia
energiaa elämään
www.vantaanenergia.fi

Energiatilojen avainjärjestelmä

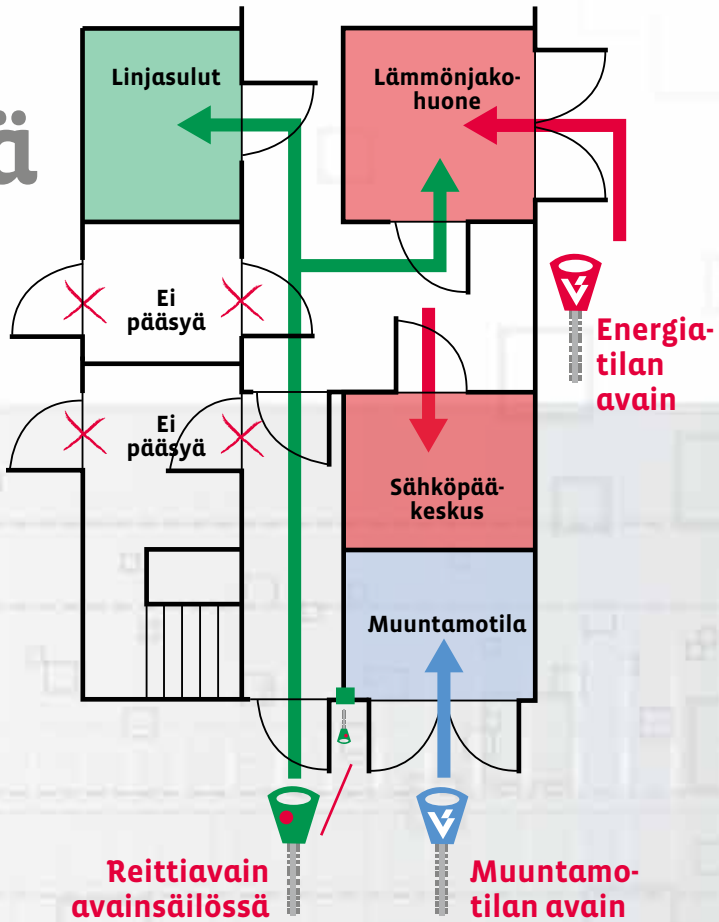

Vantaan Energian jakeluverkkoon liittyvän energiatilan avainjärjestelmä on tärkeä osa kiinteistöturvallisuutta. Energiatiloja ovat sähkön- ja lämmönjakeluun liittyvät tekniset tilat.

Oikein suunniteltu lukitus:
- nopeuttaa energiahuoltoa ja vikojen korjausta
- tehostaa toimintaa, ei aiheuta tarpeettomia kustannuksia
- varmistaa osaltaan turvallisen avaintenhallinnan
- estää energiahenkilöstön pääsyn kiinteistön muihin tiloihin

Turvallinen avainjärjestelmä muodostuu kolmesta osasta:
1. kiinteistön ulkoseinään asennettavasta avainsäilöstä
2. kulkureitin oviin sopivasta reittiavaimesta
3. energiatilojen ovilukkojen oikeanlaisesta sarjoituksesta

1. KIINTEISTÖN ULKOSEINÄÄN ASENNETTAVA AVAINSÄILÖ

Rakennuttaja asennuttaa avainsäilön putkiosan suunniteltuun kohtaan rakennuksen ulkokuoressa. Tämän jälkeen Vantaan Energia tuo veloituksetta avainpesän asennettuun putkiosaan.

Turvallisen ja luotettavan lopputuloksen varmistamiseksi Vantaan Energia edellyttää, että vain Abloy-valtuutettu lukkoliike voi asentaa avainsäilön putkiosan ja toimittaa energiatilojen lukituksen.

Energiatilojen lukituksista vastaa kiinteistön omistaja ja lukitusten kustannuksista työn tilaaja. Lukituksien toteutuksessa pitää aina huomioida energiatilojen sijainti kiinteistössä.

2. REITTIAVAIN

Kiinteistön haltija luovuttaa reittiavaimen Vantaan Energialle avainsäilössä säilytettäväksi ja sen edustajien käytettäväksi.



Reittiavain on mekaaninen avain, kulunvalvontakortti tai muu kiinteistön lukitusjärjestelmään soveltuva avain. Reittiavain ei saa olla kiinteistön yleisavain. Reittiavaimella huolehditaan kulusta sekä lämmönjakohuoneisiin että linjasuluille.

Reittiavainta ei tarvita, mikäli kaikkiin energiatiloihin on käynti suoraan kiinteistön ulkopuolelta.

3. ENERGIATILOJEN OVILUKKOJEN SARJOITUS



Sähköpääkeskuksen ja mittarikomeron lukot sarjoitetaan aina Vantaan Energian SL501L-sarjaan. Lämmönjakohuoneen lukko sarjoitetaan tähän sarjaan, mikäli käynti lämmönjakohuoneeseen on suoraan ulkoa.



Muuntamotilan lukko sarjoitetaan aina Vantaan Energian SL501M-sarjaan. Käynti muuntamotilaan on oltava aina suoraan ulkoa.

Lisätiedot:
- Sähköliittymien suunnitteluohjeet osoitteesta www.vantaanenergia.fi
- Vantaan Energian liittymäpalvelut
  lämpö puh. (09) 829 0327
  sähkö puh. (09) 829 0347

Vantaan Energia
energiaa elämään
www.vantaanenergia.fi